



COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SANTA TERESA LTDA.

Belgrano 523 - Tel/Fax: (03460) 420182 - 2111 Santa Teresa (Sta. Fe)
e-mail: cooperativaelectrica@yahoo.com.ar

DETALLE DE REQUISITOS Y PLANOS PARA ACOMETIDAS MONOFÁSICA Y TRIFÁSICAS CONFORME AL REGLAMENTO VIGENTE.

- 1) PILAR DE LADRILLO O PREMOLDEADO SEGÚN LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS.
- 2) CAÑO NORMALIZADO DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO INTERIOR Y EXTERIOR POR AISLACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN NORMAS IRAM – IAS U 500-2502 DE MEDIDAS 1 ¼" X 2.90 DE LARGO Y 2.5 MM DE ESPESOR.
- 3) PIPETA DE POLICARBONATO.
- 4) CAJA DE MEDIDOR PLASTICA CON VISOR DE POLICARBONATO Y CIERRE DE SEGURIDAD
 - MONOFÁSICO (225 MM X 160 MM X 150 MM)
 - TRIFASICO (360 MM X 220 MM X 185 MM)
- 5) CAJA DE TABLERO GENERAL EMBUTIDA, RESPECTO DEL PILAR DETRÁS DEL MISMO, RESPECTO DEL MEDIDOR A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 2 MT DE LA CAJA DEL MEDIDOR.
 - PARA ACOMETIDA MONOFÁSICA TÉRMICA DE 32 A BIPOLAR Y DISYUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DE 40 A.
 - PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA TERMICA TETRAPOLAR DE 32 A Y DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 40 A.
 - PARA ACOMETODA TRIFASICA CAÑERIA PARA PUESTA A TIERRA + JABALINA ACERO COBRE DE 12 MM DE DIAMETRO POR 1.5 MT DE LARGO + MORCETO DE EMPALME + 2 MT DE CABLE DE 10 MM VERDE Y AMARILLO.

OBSERVACIONES:


- LA CONEXIÓN SIEMPRE DEBERÁ ESTAR UBICADA SOBRE LA LINEA DE EDIFICACION.
- NUESTRO INSPECTOR SOLO APROBARA LA INSTALACIÓN QUE CONTEMPLE ESTOS REQUISITOS.

CONSEJO DE ADMINISTACIÓN DE COOESA.



COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SANTA TERESA LTDA.

Belgrano 523 - Tel/Fax: (03460) 420182 - 2111 Santa Teresa (Sta. Fe)
e-mail: cooperativaelectrica@yahoo.com.ar

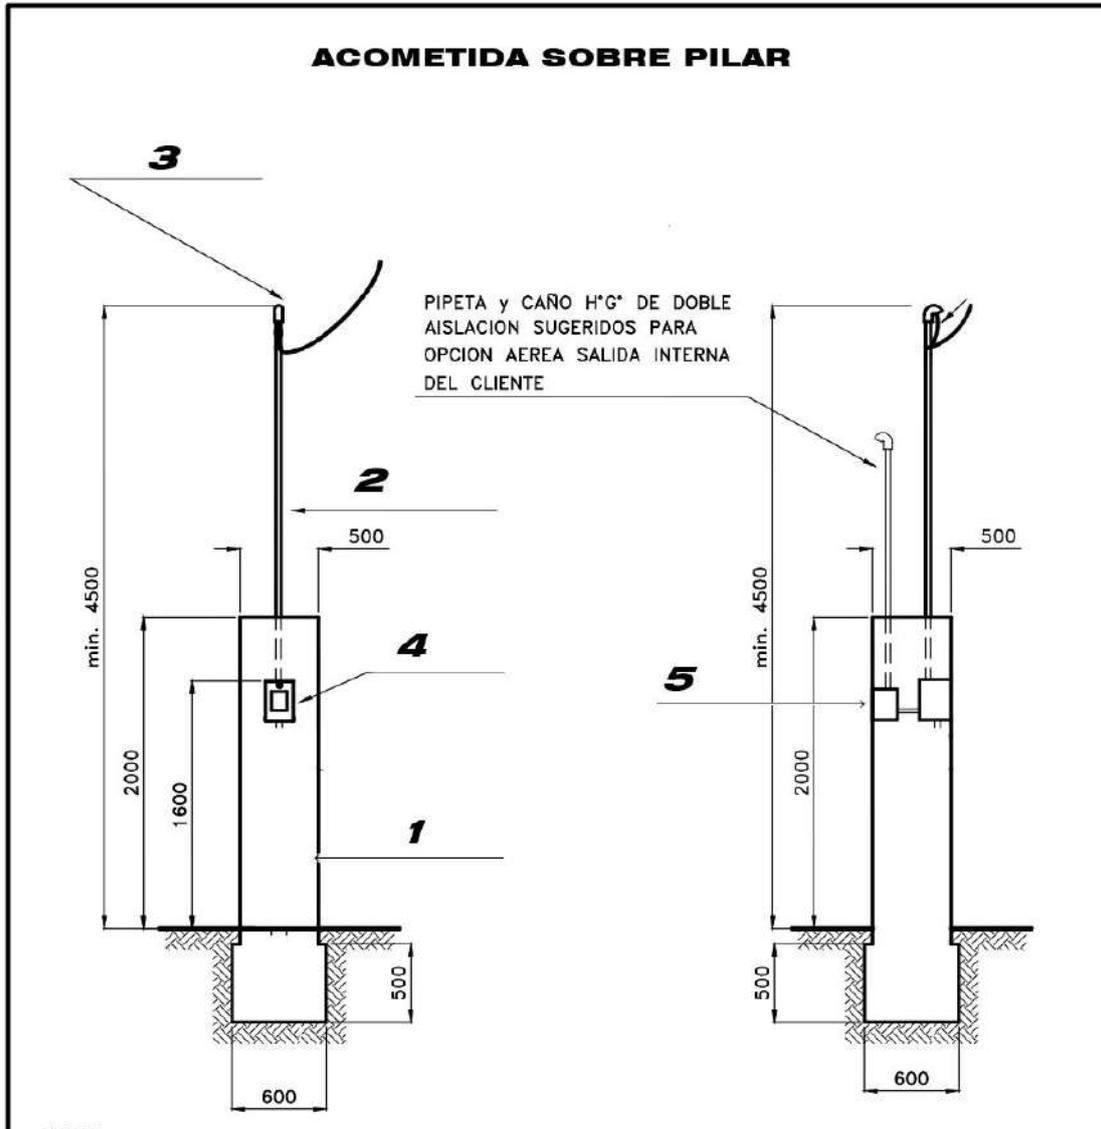



COOPERATIVA ELECTRICA Y SERVICIOS ANEXOS DE SANTA TERESA LTDA.

Belgrano 523 - Tel/Fax: (03460) 420182 - 2111 Santa Teresa (Sta. Fe)
e-mail: cooperativaelectrica@yahoo.com.ar

ACOMETIDA SOBRE FACHADA

